


Pálya

Férfi OB I/B mérkőzésen

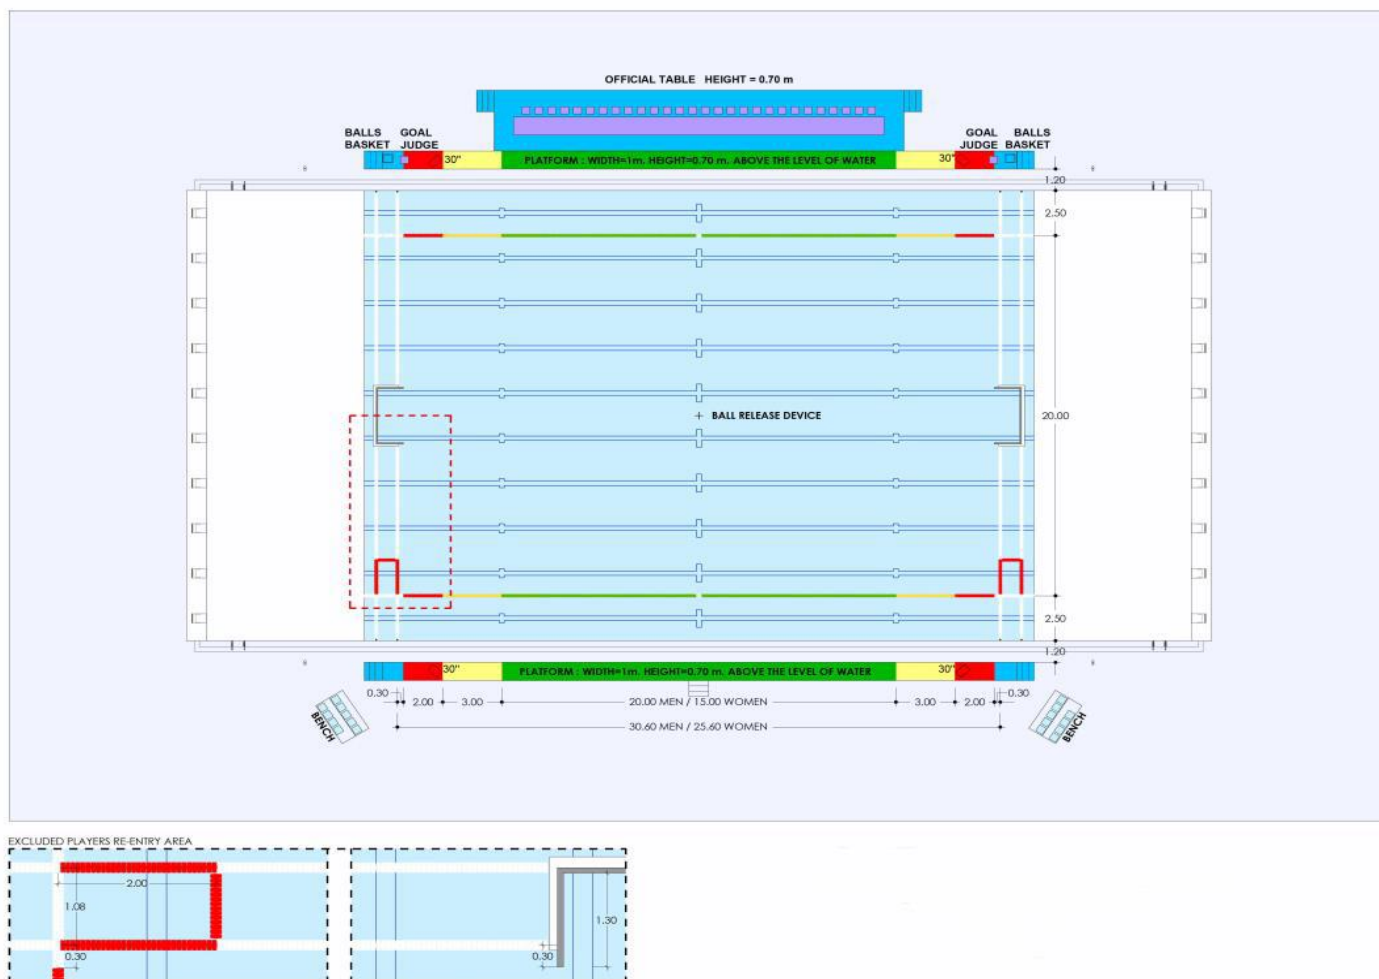

1. Pálya hossza és szélessége:

Hossz:

- A két gólvonal között: minimum 20, maximum 30 méter
- A két alapvonal között: minimum 20,6, maximum 30,6 méter
- Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter

Szélesség:

A két oldalzáró kötel között 20 méter, kivéve ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé

2. Kötélzet:

Oldalkötelek színe és összetétele a KÉT ALAPVONAL KÖZÖTT:

FEHÉR (0,3m) – PIROS (2m) – SÁRGA (3m) – ZÖLD (félpályáig) – FEHÉR (0,1m a félpályán) – ZÖLD –SÁRGA – PIROS – FEHÉR

Pályazáró kötelek:

Mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllal kell a pálya közepére rögzíteni.

Az alapvonalként szolgáló és a hátsó kaputartó pályazáró kötélet (lásd ábra alsó része)

- a két kötéllal közötti távolság 1 méter
- a zsúriasztal oldalán FEHÉR színű
- a kispadok oldalán a visszatérési területig FEHÉR, majd PIROS színű
- a visszatérési terület három oldalról PIROS színű, az oldalkötélnél FEHÉR
- a visszatérési területet a kapu felől PIROS kötéllal le kell zárni
- A visszatérési terület mérete: 2 méter x 1 méter

3. Jelzések a parton (bóják) – mindkét oldalon:

- FEHÉR bója: a gólvonalakon (az alapvonalától 0,3m) és a felezővonalnál
- PIROS bója: a gólvonalaktól 2 méterre (az alapvonalától 2,3 m)
- SÁRGA bója: a gólvonalaktól 5 méterre (az alapvonalától 5,3 m)
- **FONTOS:** a 2M és az 5M jelzéseit nem az alapvonali kötélről, hanem a gólvonalról (kapufa vonala) kell mérni (alapvonal + 30 cm)

4. Világítás

Minimum 600 lux fényintenzitás

5. Víz hőmérséklet:

- 22-29 Celsius
- 1 db hőmérőnek a rendelkezésre kell állnia

6. Felszerelés

Kijelzők vagy táblák:

- elektronikus vagy mechanikus eredményjelző;
- teljes játékidőt mérő óra
- támadási időt mérő elektronikus óra minimálisan 2 db (4 db ajánlott)
- az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsúri asztalán kell legyen
- meghibásodás esetére 2 db kézi időmérő óra

Zsúri asztal felszerelése:

- zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga zászló; méretük 35 x 20 cm
- 220 V-os tápellátás
- időkérés mérésére asztali időmérő és kürt
- Hangosbeszélő (ajánlott)